

## Cim 753UFR

**RACCORDO CON DISPOSITIVO UFR ISPEZIONABILE - DADO PRIGIONIERO - GHIERA MENSOLA - USCITA CONTATORE**



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: reti di distribuzione acqua potabile, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Contiene un dispositivo UFR in grado di rilevare le microportate non misurabili dai contatori.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16


Temperatura di esercizio: -10 ÷ 40°C

### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

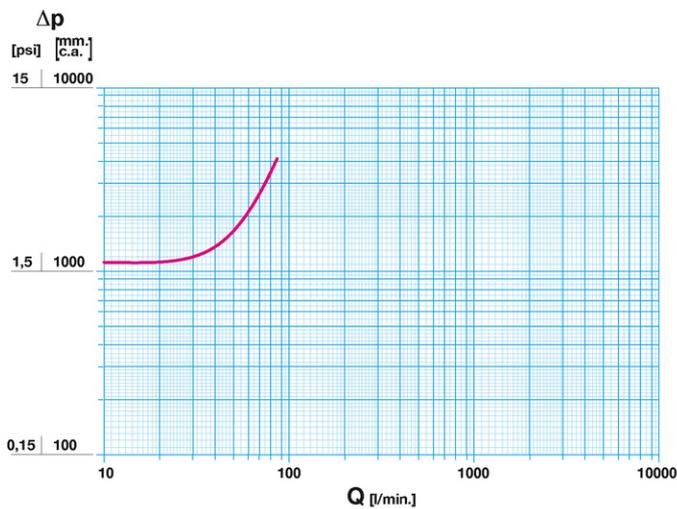


Note:  
 1 l/min = 0,06 m3/h  
 1 m3/h = 16,67 l/min  
 1 bar = 10.000 mm c.a.  
 1 psi = 690 mm c.a.

### DIAGRAMMA PRESSIONE

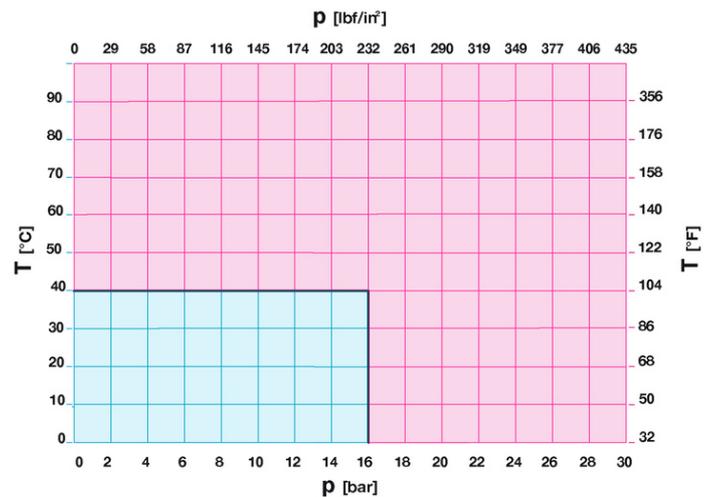

Note:  
 1 bar = 14,5 psi  
 1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>  
 °C = 5/9 x (°F-32)  
 °F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA

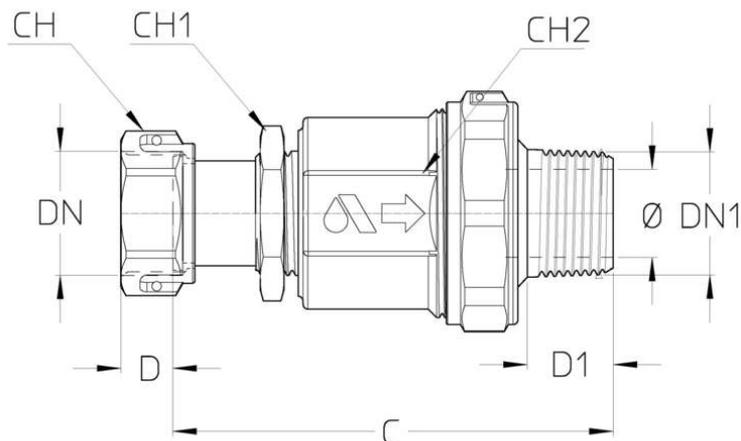

DNxDN1	3/4"x1/2"	3/4"x3/4"	1"x3/4"	1"x1"
Φ mm	20	20	20	20
<b>Grms.</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
C	92,5	93,5	93,5	95
D	9	9	10	10
D1	15	16	16	19
CH	31	31	37	37
CH1	32	32	40	40
CH2	41	41	41	41

Filettatura:

ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

KV CM CS MT				
DNxDN1	1/2"x3/4"	3/4"x3/4"	1"x3/4"	1"x1"
Ø mm	20	20	20	20
KV	7,2	7,2	7,2	7,2

KV = Portata in m<sup>3</sup>/h alla perdita di pressione di 1 bar

### Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.

## CERTIFICAZIONI



28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57  
tel.: +39 0322 923001 - <http://www.cimberio.com> - e-mail: [info@cimberio.it](mailto:info@cimberio.it)

